Hüttenflur

Kellergeschoß

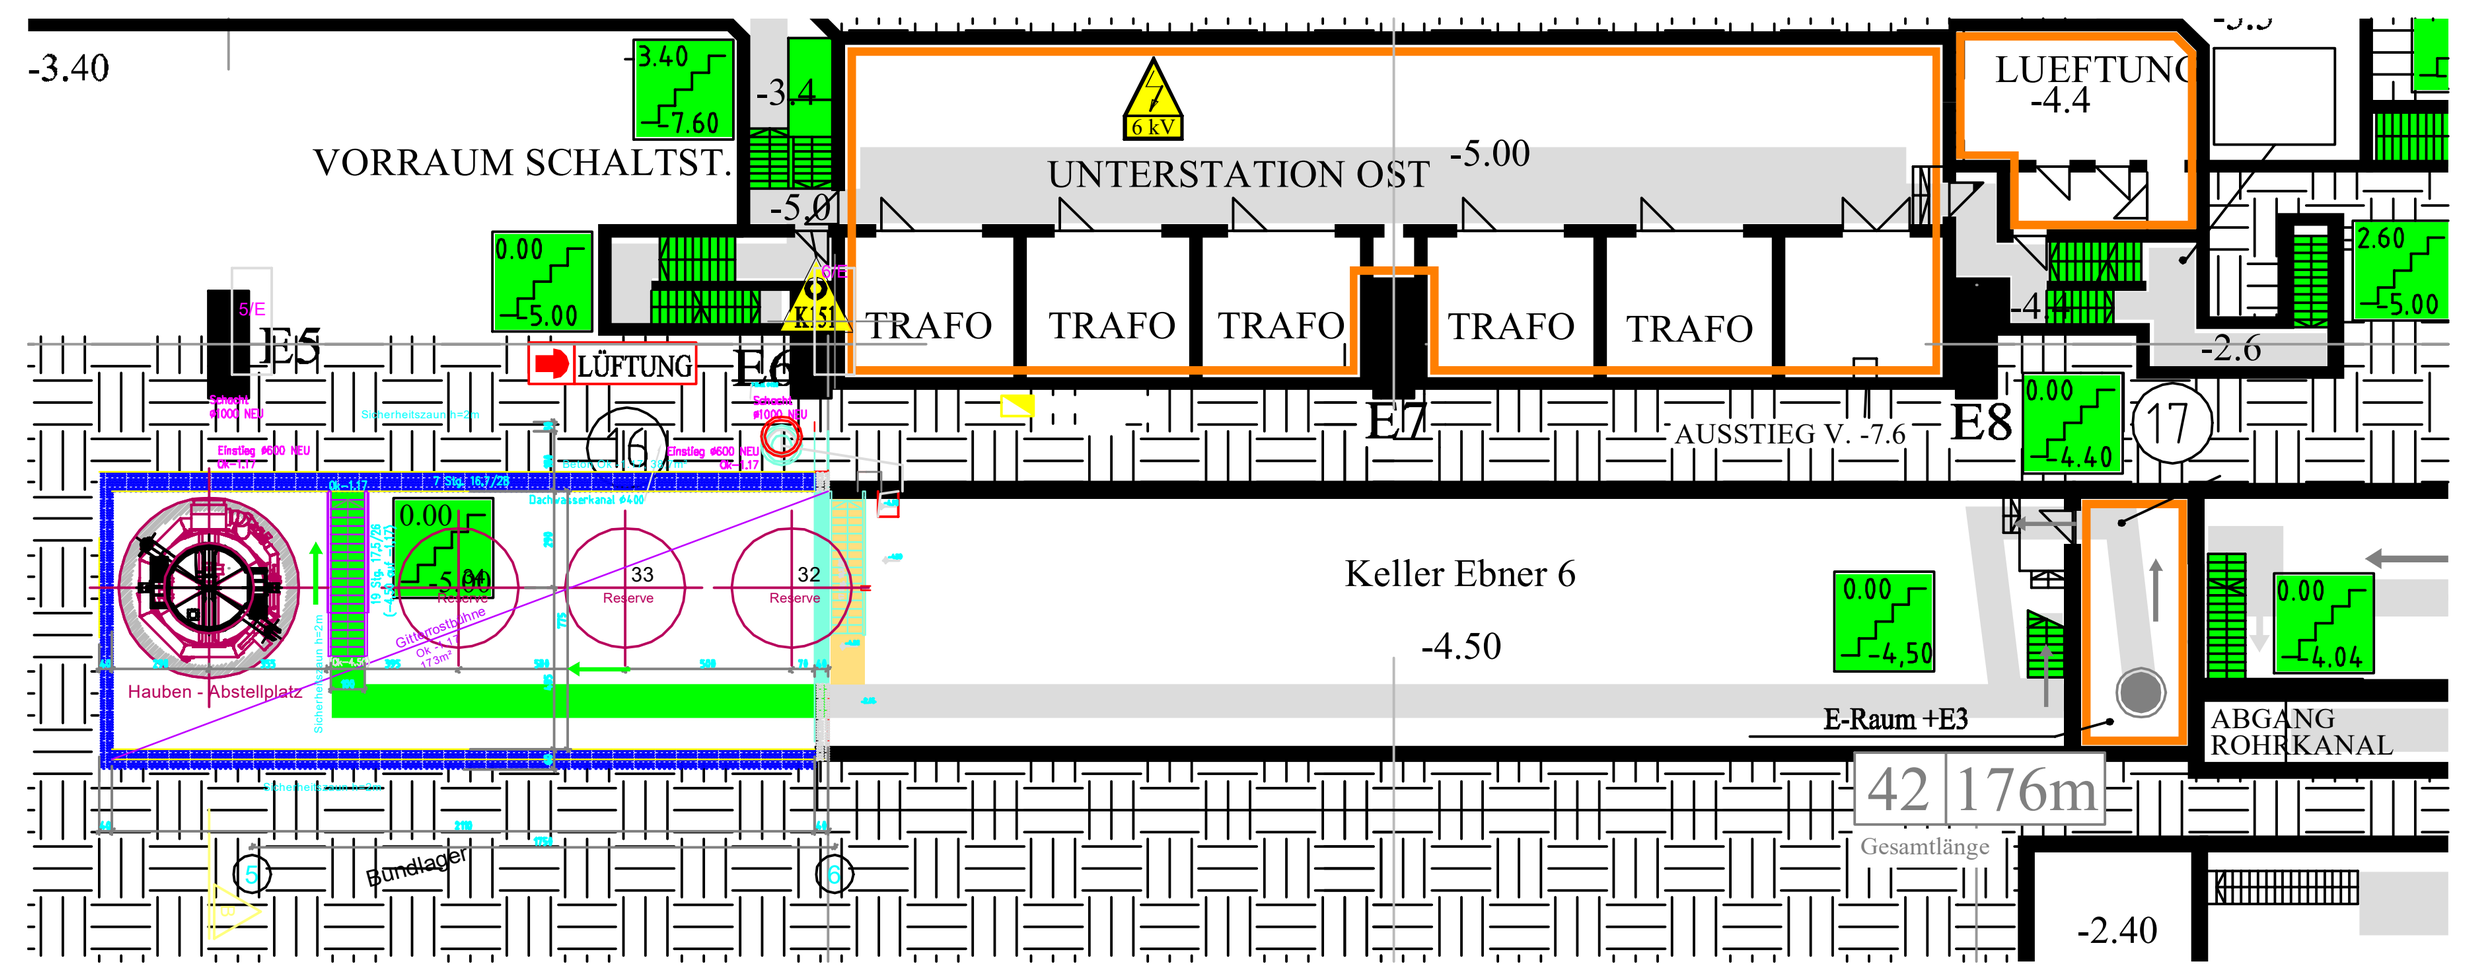

LEGENDE

Hallentype II (mittel) gem. Fachbeitrag D05-Brandschutz,
Hallenhöhe > 22 m, max. Fluchtweglänge 250 m

- Standort
- genehmigte Fluchtwege, Mindestbreite 1m lt. AStV, 2. Abschnitt, § 18
- geänderte Fluchtwege, Mindestbreite 1m, lt. AStV, 2. Abschnitt §18
- ungültige Fluchtwege
- x | xx m (Geschoß/Treppe/HF) — Nr. / Länge Fluchtweg
- Fluchtrichtung
- Brandabschnitt
- Notausgang
- Sammelplatz

0 5 10 15 20 25 30

FLUCHTWEGE		Horizontal im Geschoß	Vertikaler Weg	Horizontal auf Hüttenflur	Gesamt ins Freie NEU	Gesamt ins Freie Bestand
Pos.Nr.:	Benennung	Länge:	Länge:	Länge:	Länge:	Länge:
42	KG, E-Raum +E3	17m	21m	138m	-	176m

Version	Änderungstext	Datum	Bearbeiter	Prüfer
c				
b				
a				

SAP techn. Objekt Ebene 1 / 2: Linz Campus / Technische Anlagen
Ebene 3: Kaltbandfertigung
Ebene 4: Haubenglühe KWW 2
Ebene 5: Anlage 6
Ebene 6
Ebene 7
Projekt: GL_01.07 zusätzliche Sockel Anlage 6

Maßstab: 1:300
Ersatz für (SAP-ZDM Dokumentennummer):
Gehört zu (SAP-ZDM Dokumentennummer):
Ersetzt durch (SAP-ZDM Dokumentennummer):

voestalpine ONE STEP AHEAD.
voestalpine Stahl GmbH
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria

Beschreibung

Zusätzliche Sockel Anlage 6 Fluchtwege

	Datum	Name	Telefon
Ersteller	11.11.2024	Andexlinger	75864
Prüfer	11.11.2024	Riepl	2628

Diese Zeichnung wurde mit CAD erstellt und darf nur mit CAD geändert werden.
Erstellt mit CAD-Programm (+Version): AutoCAD

Erstellerfirma (Name und Anschrift): voestalpine Stahl GmbH Investitionen und Engineering TSI
Externe Firmen-Zeichnungsnummer

voestalpine Stahl GmbH Zeichnungsnummer
SAP-Zuordnung zum technischen Objekt: LCANL-KBF-HGL2 -ANL6
SAP-ZDM Dokumentennummer: 2166008
Dokumenttyp: LAY
Blatt 1, Folgeblatt -
Format: A1
Version: a
FILE:

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen auf irgend eine Weise zugänglich gemacht werden.